


CONNETTIVITA' ATTUALE

"Kit ICONTROL - caldaie A+ (20K)"

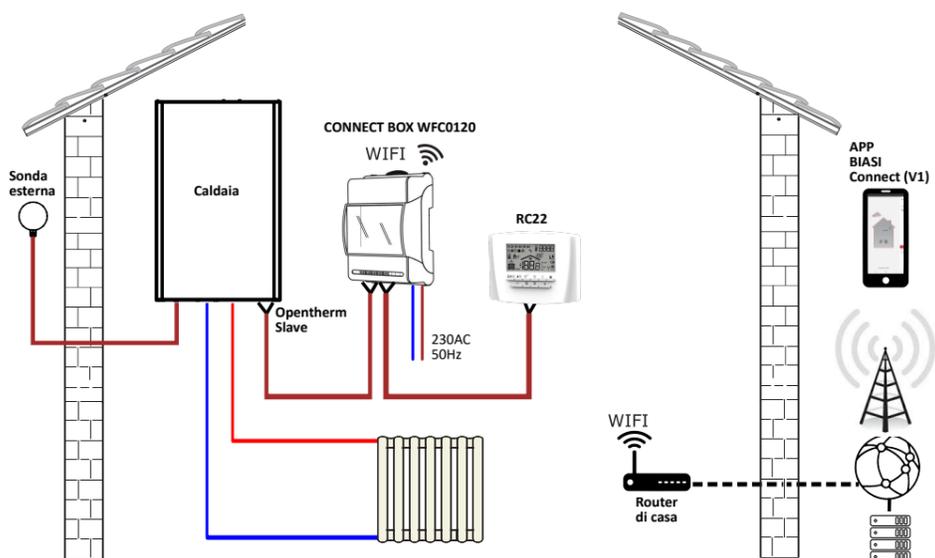


Connettività 1 zona singola - il kit "Icontrol" comprende:

- Connect Box WFC0120
- Remoto RC22
- Sonda esterna


CONNETTIVITA' 2.0

"Kit ICONTROL 2.0 - caldaie A+ (20K)"

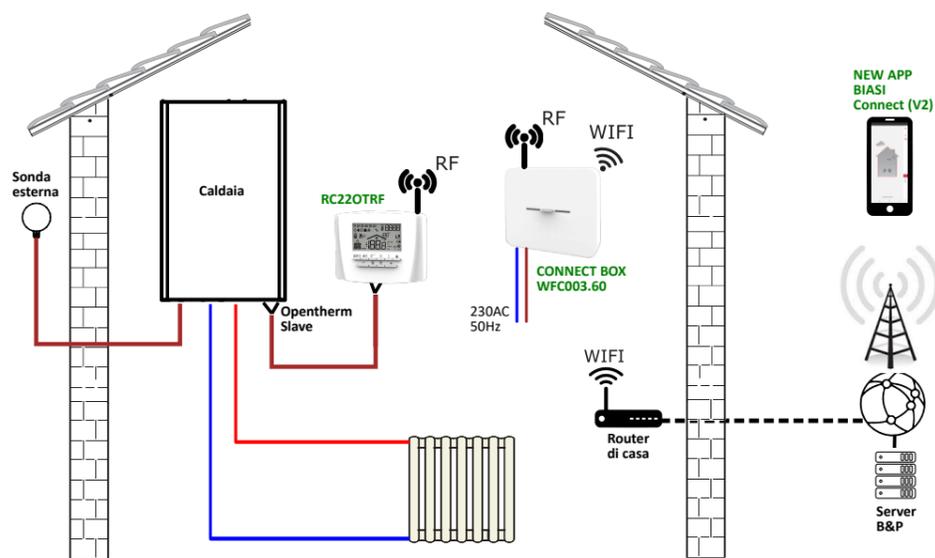

Connettività 1 zona singola - il kit "Icontrol 2.0" comprende:


- **Nuovo** Connect Box WFC003.60
- **Nuovo** Remoto RC22OTRF
- Sonda esterna

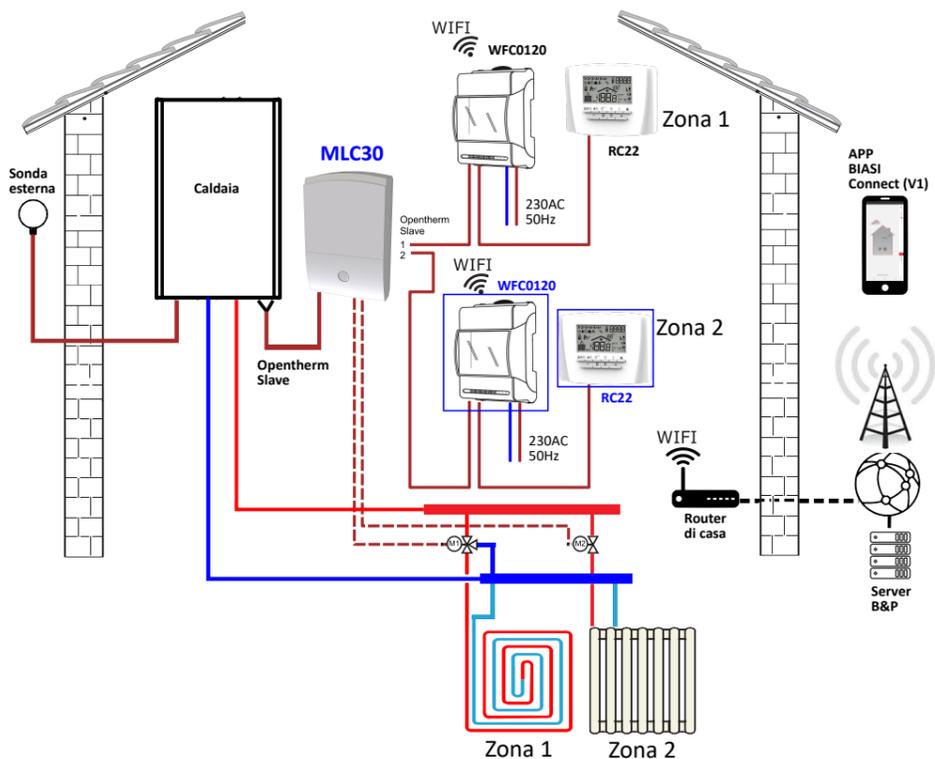

Esempio applicazione "A+" con impianto a 2 zone: 1 zona DIR. + 1 zona MIX.

- Il gestore di zone MLC30 deve essere ordinato separatamente. Gestisce fino a 4 zone Dirette o 1 zona Diretta + 1 zona Miscelata
- Va installato un CONNECT BOX WFC0120 per ogni zona, e quindi **il secondo va ordinato separatamente**
- E' obbligatorio installare un RC22 sulla Zona 1. Le zone successive possono essere gestite con ulteriori remoti RC22 (**da ordinare separatamente**), o termostati.


* in blu i componenti da ordinare oltre al kit "IControl"

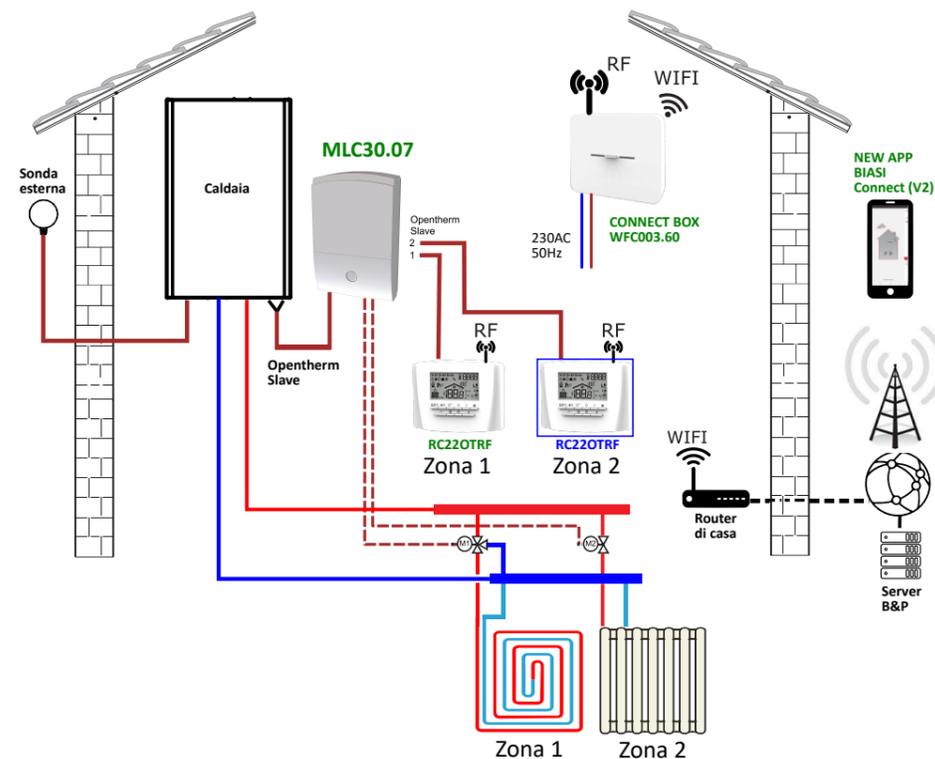

Esempio applicazione "A+" con impianto a 2 zone: 1 zona DIR. + 1 zona MIX.

- **Nuovo** gestore di zone MLC30.07, che deve essere ordinato separatamente. Gestisce fino a 4 zone Dirette o 1 zona Diretta + 1 zona Miscelata
- **Nuovo** CONNECT BOX WFC003.60, unico per tutte le zone.
- E' obbligatorio installare un RC22OTRF sulla Zona 1. Le zone successive possono essere gestite con ulteriori remoti RC22OTRF (**da ordinare separatamente**), o termostati.


* in blu i componenti da ordinare oltre al kit "IControl"

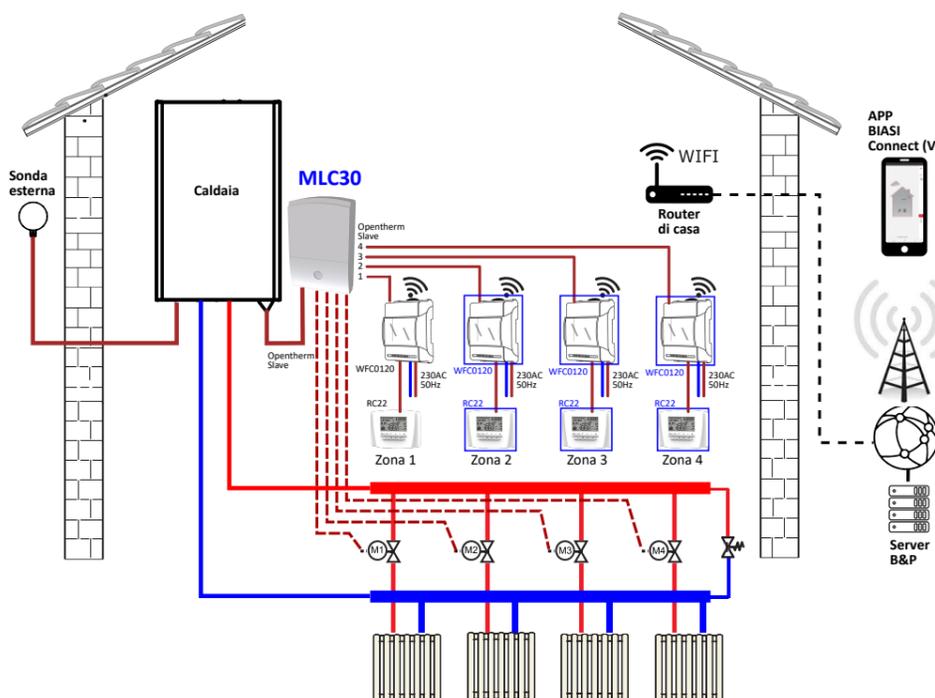

Esempio applicazione "A+" con impianto a 4 zone Dirette.

- Il gestore di zone MLC30 deve essere ordinato separatamente. Gestisce fino a 4 zone Dirette o 1 zona Diretta + 1 zona Miscelata
- Va installato un CONNECT BOX WFC0120 per ogni zona, e quindi **dal secondo vanno ordinati separatamente**
- E' obbligatorio installare un RC22 sulla Zona 1. Le zone successive possono essere gestite con ulteriori remoti RC22 (**da ordinare separatamente**), o termostati.

* in blu i componenti da ordinare oltre al kit "IControl"

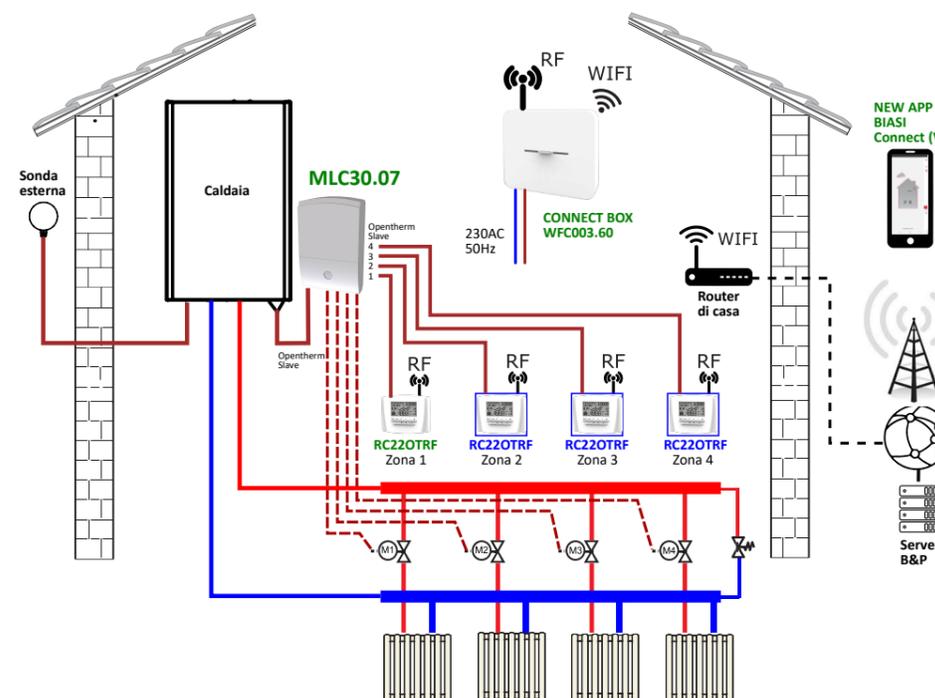

Esempio applicazione "A+" con impianto a 4 zone Dirette.

- **Nuovo** gestore di zone MLC30.07, che deve essere ordinato separatamente. Gestisce fino a 4 zone Dirette o 1 zona Diretta + 1 zona Miscelata
- **Nuovo** CONNECT BOX WFC003.60, unico per tutte le zone.
- E' obbligatorio installare un RC22OTRF sulla Zona 1. Le zone successive possono essere gestite con ulteriori remoti RC22OTRF (**da ordinare separatamente**), o termostati.

* in blu i componenti da ordinare oltre al kit "IControl"